

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในชุมชนเขตเทศบาล (สายบ้านช้างกัลยา - บ้านนางสมหมาย หมู่ที่ 7.)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน ถนนคสล. ท. - 101 ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม สำหรับ อบท.
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564


ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 278.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,112.00 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 204.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 816.00 ตร.ม.
 งานวางท่อระบายน้ำคสล.ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 18 ท่อน
 รวมระยะทางดำเนินการ 482.00 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,928.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,146,475.07	Factor F 1.3607
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,149,475.07	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	1,084,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.482 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,248,962.66 บาท

ประมาณราคา


 (นายพิพัฒน์ ศรีหานารถ)

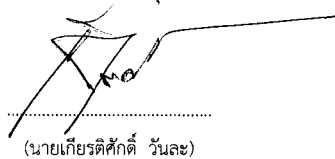
นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอัศคัญญ์ เภาวัลย์)


ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเกียรติศักดิ์ วันละ)


หัวหน้าฝ่ายการโยธา

อนุมัติ


 (นางพรณี จันทะศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายกิตติพงษ์ เคนหล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในชุมชนเขตเทศบาล (สายบ้านช่างกัลยา - บ้านนางสมหมาย หมู่ที่ 7)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน ถนนคสล. ท. - 101 ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม สำหรับ อบท.

คำนวณราคากลางโดย นายพิพัฒน์ ศรีหานารถ นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ไม่มี)	ตร.ม.						
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	96.40	532.25	51,308.90	1.3607	724.23	69,816.02
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,928.00	370.20	713,745.60	1.3607	503.73	971,193.64
	4.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	60.00	180.64	10,838.40	1.3607	245.80	14,747.81
	4.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	128.00	90.49	11,582.72	1.3607	123.13	15,760.61
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	482.00	92.73	44,695.86	1.3607	126.18	60,817.66
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	18.00	577.29	10,391.22	1.3607	785.52	14,139.33
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								1,146,475.07

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

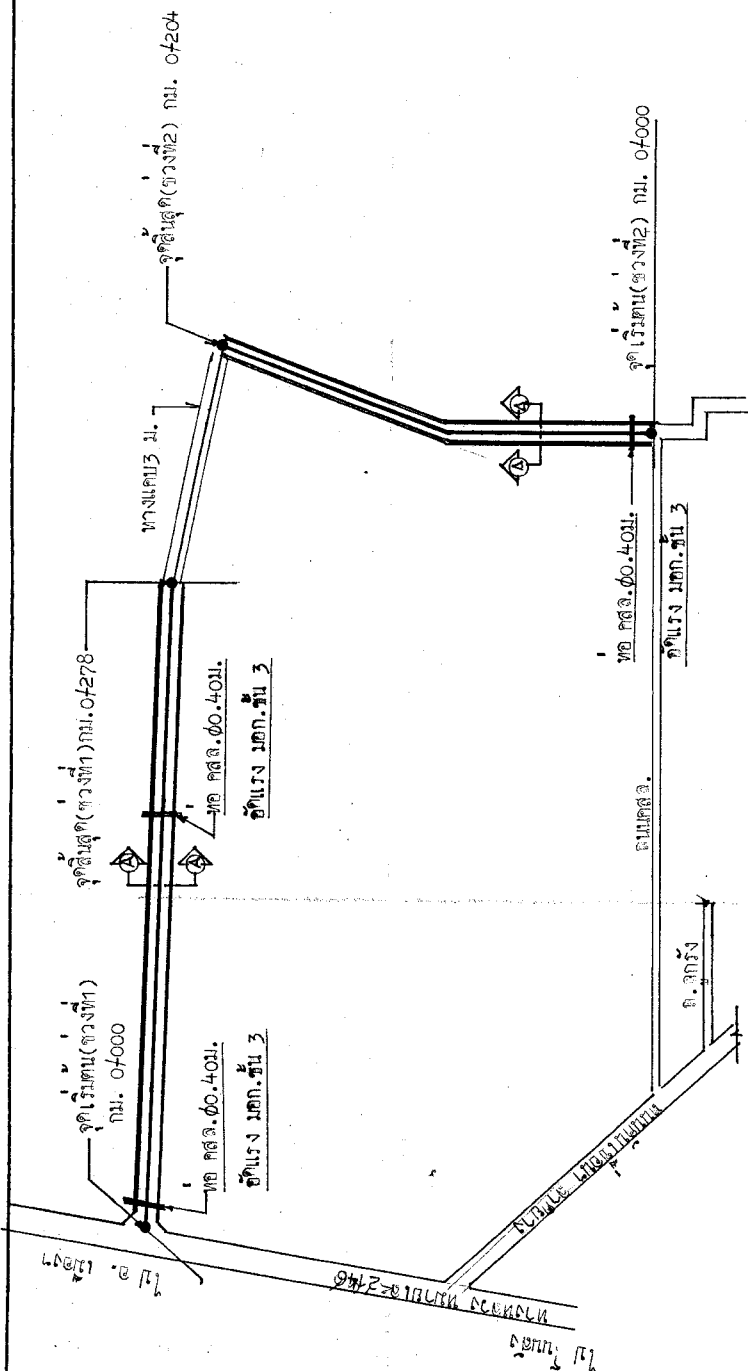
842,562.70

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607



666/1957



๒.๓. การพัฒนาบุคลากร

1:1000

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายข้างบ้านช่างกลียา - บ้านนางสมหมาย หมู่ที่ ๗

ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑ มีจรรยากว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.

หรือพบที่ผวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๒ ตร.ม./

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.

หรือมีพื้นที่วิจารณ์น้อยกว่า ๘๑๖ ตร.ม.

งานต่อกลุ่มคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ϕ ๑.๕๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๘ ท่อน/

การควบคุมงานก่อสร้าง :

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรายละเอียดประกอบและประมาณราคาของเทศบาล

เสาไฟฟ้า เสาโทรศัพท์ ระบบประปาได้ผืนดินหรือสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ในเขตการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการอุดหนุน เสื้อียนย้าย หรือติดตั้งกลับคืนตามที่คณะกรรมการช่างควบคุมงาน กำหนดขณะก่อสร้าง

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ กับ เทศบาลโนนสัง

การกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ในทางงานจัดว่าเป็นการในขณะการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการ/ช่างควบคุมงาน

หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด จะต้องได้รับอนุมัติจากทางควบคุมงานโดยต้องมีปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดในรูปแบบก่อสร้าง

แบบมาตรฐานงานปรับปรุงนี้ ให้ใช้มาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗”

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านช่างกลยา - บ้านนางสมหมาย หมู่ที่ ๗

SDW 18/2964

กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง
จังหวัดหนองบัวลำภู

[illegible]

นายสุวิทย์ นาคะขำ

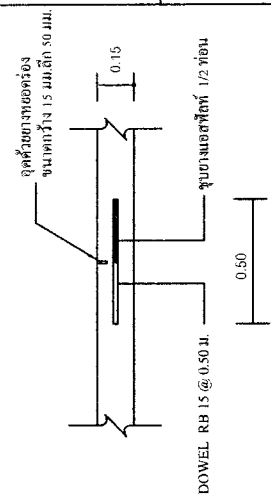
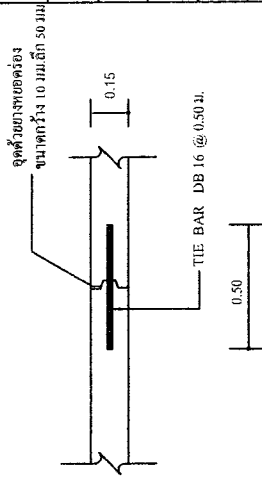
১৬৩৫

นางพรอนี จันทะศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง

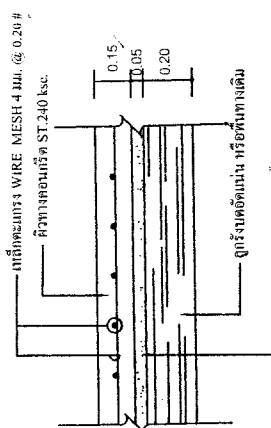
แบบก่อสร้าง
แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 ช่องจราจร ความหนา 0.15 ม.

เลขประจำตัว	18/2564
แผ่นที่	2/2
รวม	2 แผ่น

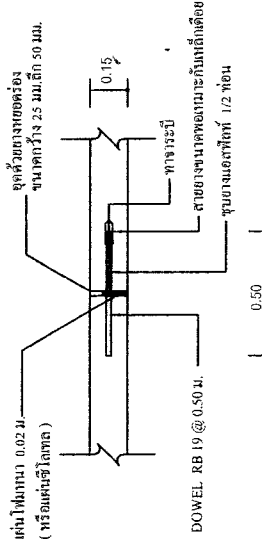
சென்னை, 15.05.2019


$$\frac{\text{CONTRACTION JOINT (கந்தக இணைப்பு 10 ம.)}}{1 \div 10}$$


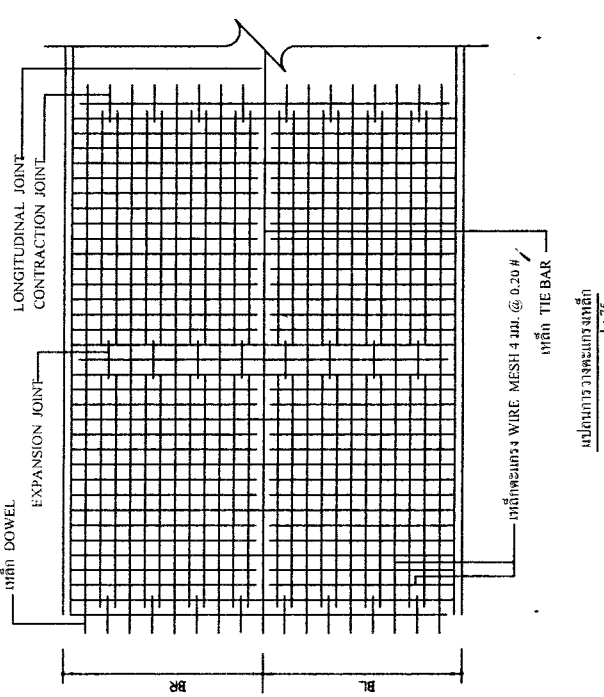
รายละเอียดของงาน
LONGITUDINAL JOINT 1, 10



1 : 10



EXPANSION JOINT
1 : 10
(100 mm)



แสดงงานของนักศึกษา โดย ที่ผู้บรรยายเพื่อเป็นการเสริมและการขยาย
ของแนวคิดที่ผู้บรรยาย

แบบก่อสร้างมาตรฐานคนกรีต 2 ช่องจราจร หน้า 0.15 ม.

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
2. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

รายการทั่วไปสำหรับงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับเป็นรายการประกอบแบบ และแนวทางการสำรวจควบคุมงานก่อสร้างทุกไป ที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่น อาคารทั่วไป ถนน ค.ส.ล. สะพาน ท่อระบายน้ำ ทึกเก็บน้ำ และเขื่อน เป็นต้น ยกเว้นโครงสร้างที่สัมผัสกับดินแฉิม หรือน้ำเค็ม

2. ความหมาย

- การวัด และนำ
- คอนกรีต หมายถึง ความว่า วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ มวลน้ำ, ละเอียต เช่น ทราย มวลผสมหยาบ เช่นหินหรือ
 - คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ความว่า คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภายในให้ทำหน้าที่รับแรงได้มากขึ้น

- คอมนกริตเสริมเหล็ก หมายถึง คอมนกริตที่เสริมเหล็กภายในให้ทำหน้าที่รับแรงดันมากขึ้น

3. วิสัยทัศน์ของผสมคอนกรีต

3.1 ปณฺธิเมนต์

- ปูพื้นที่ใช้ผสมคอนกรีตโครงสร้าง ให้ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ตาม ม.อ.ก.15 เล่ม 1 เช่น ตราก้าง ตรากเพชร เป็นต้น
- ต้องกับไว้ในสถานที่แห้งมีหลังคาและผึ่งคลุมมิดชิด และต้องเก็บไว้สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้น หรือแข็งเป็นก้อนแล้ว

- ต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้งมิดชิดและต้องเก็บไว้สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร

- ห้ามใช้ปืนเอ็ม๑๖ที่เสื่อมคุณภาพโดยความสนใจหรือตั้งใจมาก่อนแล้ว

3.2 ทฤษฎี

- ต้องเป็นรายนาจิต หยาบ คมและเตี้ยแกร่ง
- ต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน เช่น ดิน เป่าถ่านและผงกษาปณ์ เป็นต้น

- ต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน เช่น ดิน เถ้าถ่านและผักหญ้า เป็นต้น

3.3 หินย่อยหรือกรวด

- ต้องเป็นหินย่อยหรือกรวดที่มีคุณภาพดี ลักษณะเม็ดไปทางจตุรัส มีความแข็งแกร่ง เหนียว ไม่ผุ สะอาดและปราศจากวัตถุเจือปน และผ่านการทดลองตามวิธี Los Angeles Abrasion Test โดยมีส่วนสึกหรอไม่เกิน 40 %

- ขนาดของพื้นที่หรือกรวดต้องเลือกให้เหมาะสมกับงาน โดยมีขนาดใหญ่สุดไม่ควรเกิน 1/2 ของส่วนที่บางสุดของโครงสร้าง และไม่ควรเกิน 3/4 ของช่องว่าง (Clear Space) ของเหล็กเสริม

- ให้นำใบทิ้งหรือกรวดชนิดเมื่อยาพูน ซึ่งเมื่อเห็นไว้เมื่อก่อนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และนำห้เพิ่มสูงกว่า 10 %
- ต้องล้างทิ้งหรือกรวดให้สะอาดก่อนผสมคอนกรีต

- ต้องล้างหินหรือกรวดให้สะอาดก่อนผสมคอนกรีต

[illegible]

5. เหล็กเสริมคอนกรีต

5.1 คุณสมบัติเหล็กเสริม

- ต้องเป็นเหล็กเส้นเหนียว เป็นเหล็กใหม่! ไม่มีสนิมกริออน หรือนำมันจับเกาะเป็นเส้นตรงไม่คดงอ ไม่มีรอยแตกร้าว
- ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก.20-2543 สำหรับเหล็กเส้นกลม ,มอก.24-2548 สำหรับเหล็กข้ออ้อย และ มอก.737-2549 สำหรับเหล็กตะแกรงเสริมคอนกรีต

5.2 การรอกองเก็บเหล็กเสริม

- เหล็กเสริมที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้กองเก็บไว้ในสถานที่ที่มีหลังคาคลุม มีฝาผนังกำแพงและยกสูงเหนือพื้นดินไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- ให้กองเหล็กเป็นพวก ๆ ไม่เคลปะกัน

5.3 การวัดประสิทธิภาพ

- ห้ามตัดเหล็กเส้นโดยวิธีเผาให้ร้อน.
- การตั้งของของปลายเหล็ก สำหรับ เหล็กเส้นกลมให้ของ 180 องศา ส่วนเหล็กข้ออ้อยให้ของ 90 องศา
- การตัดเหล็กคอดำ ถ้าในแบบรายละเอียดไม่ได้ระบุไว้ ให้ตัดเฉียงเป็นมุม 45 องศา ทั้งหมด

5.4 การต่อเหล็กเสริม

- คำสำหรับหลีกเลี่ยงในคำถามและพินัย ยกเว้นคำถามและพินัย ถ้าไม่เตรียมตัวให้ตอบเสียแต่แรกทีเดียว

- ก. เหล็กกล้า ให้ต่อบริเวณหัวเสาหรือหัวคาน
- ข. เหล็กบน ให้ต่อบริเวณกลางคานหรือกลางพื้น
- ค. สำหรับเหล็กเสา ให้ต่อตรงจุดดัดงัน

- รอยต่อแต่ละเส้นที่อยู่ข้างเคียง ต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน และควรเยื้องกันประมาณ 1.00 เมตร หากไม่จำเป็นจริงๆ ห้ามต่อ
 - การต่อเหล็กแบบวางทับเหลื่อมกัน สำหรับเหล็กเส้นกลมต้องมียะยะทับไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริม นั้น และให้ของขบที่ปลายทั้งสองข้าง ส่วนเหล็กข้ออ้อยต้องมียะยะทับไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมนั้น โดยไม่ต้องของขบปลาย
 - การต่อเหล็กโดยวิธีการเชื่อมไฟฟ้า ให้ใช้เครื่องมือที่มีกำลังแรงสูงพอ การต่อให้เชื่อมแบบชน (Butt Weld) และต้องเป็นไปตาม
- มาตรฐานของการเชื่อม เมื่อต่อเชื่อมเสร็จจะต้องรับแรงดึงเส้น (Tensile Stress) ได้น้อยกว่า 1.20 เท่า ของแรงดึงเส้นของเหล็กเสริม

5.5 การเก็บเหล็กเส้นตัวอย่างเพื่อการทดสอบ

- หากมีข้อสงสัย หรือตรวจตอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างเกินกว่า ๒ ปี การทบทวนคุณสมบัติของผู้รับจ้างได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ยื่นคำร้องเองทั้งสิ้น

- การปรับตัวอย่างให้เกิดขึ้นจากกองเหล็กในสถานการณ์ที่ข้อสรุปต้องหันไปควบคุมงานของผู้อื่น โดยเก็บตัวอยู่ข้างแต่ละขนาดไม่โดยกล่าว

- ขอเสนอไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
- การจัดส่งไปทำการทดสอบคุณสมบัติ ผู้ว่าจ้างจะนำส่งไปทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้
 - ถ้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณากำหนดให้เพิ่มจำนวนหลักเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเส้นใหม่

સાચું મૂલ્ય આપવાનું



กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง
จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้สำรวจ

[illegible]

นายแพทย์สมชาย งามวิจิตร

พ.น.ฝ่ายการโยธา

ឧប.កម្មវិទ្យា

นายกิตติพงษ์ เคนแก้ว
ปลัดเทศบาล

Forster

นายอัศวิน บุญเกิด

10/24/10

นางพรณี จันทะศรี
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เจ้า

แบบกำหนดราคา

รายการประกอบแบบทั่วไปสำหรับงาน

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

เลขที่ 18 / 2564	วันที่ 5 มิถุนายน 5/5
------------------	-----------------------

"ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น"